

OBEC RADOL'A

Č.j. :100/2018- 02

Dňa 29.05.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Stredoslovenská Distribučná a.s. ,
IČO 36 442 151**

Adresa : **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**

/ďalej len navrhovateľ/, podal prostredníctvom splnomocneného zástupcu : PRELMONT-ELEKTRO , spol. s.r.o. so sídlom Sládkovičova 1972, 022 01 Čadca dňa 02.05.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby: **„ 10795- Radol'a- Pod Dúbravou-Predĺženie NNK“**

na pozemkoch: **KNC 2484/57, 2484/55,2484/64, 2484/14 a 2055**

v katastrálnom území: **Radol'a**

Obec Radol'a, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená v správnom konaní starostkou obce podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„ 10795- Radol'a- Pod Dúbravou-Predĺženie NNK na pozemkoch KNC 2484/57, 2484/55,2484/64, 2484/14 a 2055 v katastrálnom území Radol'a .

I. Účel a popis stavby:

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Radoľa, časť Pod Dúbravou. V súčasnosti nie je v danej lokalite vybudovaná zemná káblková NN sieť z ktorej by bolo možné zásobovať el. energiou plánovanú IBV. Stavbou dotknuté parcely sa nachádzajú v zastavanom aj mimozastavaného územia obce a v katastri nehnuteľností sú vedené ako orná pôda a zastavaná plocha a nádvorie.

Navrhované technické riešenie predpokladá montáž kábla 1- AYKY-J 3x120+70mm² v celkovej dĺžke 160m vedenom vo výkope. Do káblového rozvodu budú zahustené 3 istiace skrine PRIS. Napojenie predĺženia NNK sa prevedie vrezaním do zemného kábla 1- AYKY-J 3x120+70mm². Trasa a umiestnenie rozpojovacích skríň je zrejmé zo situácie umiestnenia navrhovanej stavby. Domové prípojky pre plánované RD nie sú súčasťou predloženého návrhu.

II. Pre umiestnenie stavby a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade ust. §39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/200 Z.z. určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch podľa výkresu situácie umiestnenia stavby ktorý vypracoval Patrik Halfar - projektant elektrických zariadení, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§47,48 a 49 stavebného zákona príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky účastníkov konania a stanoviská dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy uvedených vo vyjadreniach:

SEVAK a.s. vyjadrenie zo dňa 02.02.2018 pod č.j. O18002687

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. §140b záväzné súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Upozorňujeme investora, že v blízkosti parcely 2071 (predpokladaný začiatok predĺženia NNK) na parc.č.2055 sa nachádza verejná kanalizácia PVC DN300 a koncová šachta tejto kanalizácie. Orientálny zakres posielame v priloženej prílohe.
2. Žiadame rešpektovať polohu kanalizácie PVC DN 300 a polohu koncovej šachty. Pri prevádzaní všetkých stavebných prác vrátane zemných prác, požadujeme kanalizačné potrubie plne rešpektovať, aby nedošlo k jeho poškodeniu- neznižovať krytie kanalizácie. Taktiež uviesť do pôvodného stavu všetky zariadenia na týchto sieťach : t.j. poklopy zdvihnúť do úrovne nivelety terénu, prípadné smerové tyčky neprekladať.
3. Žiadame dodržať ochranné pásma verejnej kanalizácie v zmysle zákona 442/2002 §19 Zb.z.. odst.2a t.j. 1,50m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany pri verejnej kanalizácii do priemeru 500mm vrátane a 2,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany pri verejnej kanalizácii nad priemer 500mm. V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie – iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

O2 Slovakia s.r.o., vyjadrenie zo dňa 05.02.2018

O2 Slovakia s.r.o. – V záujmovom území stavby sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR - SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.

Energotel a.s. vyjadrenie zo dňa 26.01.2018 pod č. ET/MM18/110

Stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika a.s. Žilina a Energotel a.s. Bratislava.

SPP Distribúcia a.s. vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení zo dňa 29.01.2018 pod č.j. TD/NS/0093/2018/ŠO

SPP-D a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-Distribúcia o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu : SPP-distribúcia a.s. ,Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a /alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marian Kuchár, tel.č. +421412424107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie, (obnovy) plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly zásypu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade potreby zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

11. Každé poškodenie zariadenia SPP-Vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 11 727 .
 12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- až 150000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
 13. Stavebník je povinný pre realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako ja podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70201, TPP 702 12.
 14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem,
 15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP90601.
 16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachy, trvalé porasty a pod.
- Osobitné podmienky.:
- Platí aj pre ÚR.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, vyjadrenie zo dňa 13.03.2018 pod č.j. OU-KM-OSZP-2018/000296-002

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v súlade s §108 písm. m) zákona NRSR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) podľa §99ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch vydal vyjadrenie, ktorým súhlasí so stavbou za splnenia nasledovných podmienok:

1. Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavebných prác v súlade s vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a druhy odpadov zaradí podľa platného katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.),
2. Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí , aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne, ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.
3. Výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku , investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.
4. Pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N- nebezpečný odpad pri výstavbe objektov je investor/ dodávateľ stavby povinný tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
5. V kolaudačnom konaní žiadame predložiť tunajšiemu úradu doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavebných prác (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 13.03.2018 pod č.j. OU-KM-OSZP-2018/000297-002

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatuje že vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu v extraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území európskeho významu, mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii stavebných prác je potrebné ochrániť vzrastlú zeleň rastúcu v okolí pred poškodením.
2. V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať žiadosť na Obec Radoľa, ktorá je príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín v zmysle § 47 a §48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
3. Výkopy budú zabezpečené proti uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky, plazy a pod.) v nich. V prípade nálezu uviaznutého živočícha bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj za asistencie Správy CHKO Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočícha bude nález nahlásený na Správu CHKO Kysuce (tel.č. 041 /433 5606) a na tunajší úrad.
4. Pri výstavbe nevytvárať nové prístupové cesty, využívať iba už jestvujúce komunikácie a nedevasťovať okolité plochy.
5. Po skončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.

Obec Radoľa, stanovisko k stavbe zo dňa 16.02.2018 pod č.j. OcÚ RAD/36/2018-001.

Obec Radoľa, ako cestný správny orgán vydal stanovisko v ktorom súhlasí s realizáciou uvedenej stavby tak, ako je uvedené v priloženej projektovej dokumentácii.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: x x x x x x x

IV. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

V. Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ: SSE-Distribúcia a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina podal dňa 02.05.2018 prostredníctvom splnomocneného zástupcu: PRELMONT-ELEKTRO, spol. s.r.o. so sídlom Sládkovičova 1972, 022 01 Čadca, na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „10795- Radoľa- Pod Dúbravou-Predĺženie NNK na pozemkoch KNC 2484/57, 2484/55, 2484/64, 2484/14 a 2055 v katastrálnom území Radoľa.

Obec Radoľa, ako príslušný stavebný úrad na základe uplatneného návrhu oznámil podľa ust. §36 ods. 4 stavebného zákona listom zo dňa 03.05.2018 pod č.j. 100/2018-01 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne konanie.

Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí konania doručované jednotlivo.

Účastníci územného konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Rovnako boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ústne konanie sa uskutočnilo dňa 29.05.2018, pri ústnom pojednávaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. §37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel: 100 eur pred vydaním tohto rozhodnutia. Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Radoľa /adresa: Obecný úrad Radoľa, Vadičovská cesta 4, 023 36 Radoľa/. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania (§34 stavebného zákona- navrhovateľ, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté) v intenciách ust. §36 ods.4 stavebného zákona v spojení s ust. § 42 ods.2 stavebného zákona a §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškou, a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Radoľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení oznámenia:

Vyvesené dňa : 30-05-2018
Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Zvesené dňa:


Dotknutým orgánom:

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, Čadca
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
3. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1961, 010 57 Žilina
7. Obec Radoľa, 023 36 Radoľa č.s. 4

Co : spis

PRELMONT-ELEKTRO , spol. s.r.o. so sídlom Sládkovičova 1972, 022 01 Čadca

Príloha : situácia umiestnenia stavby

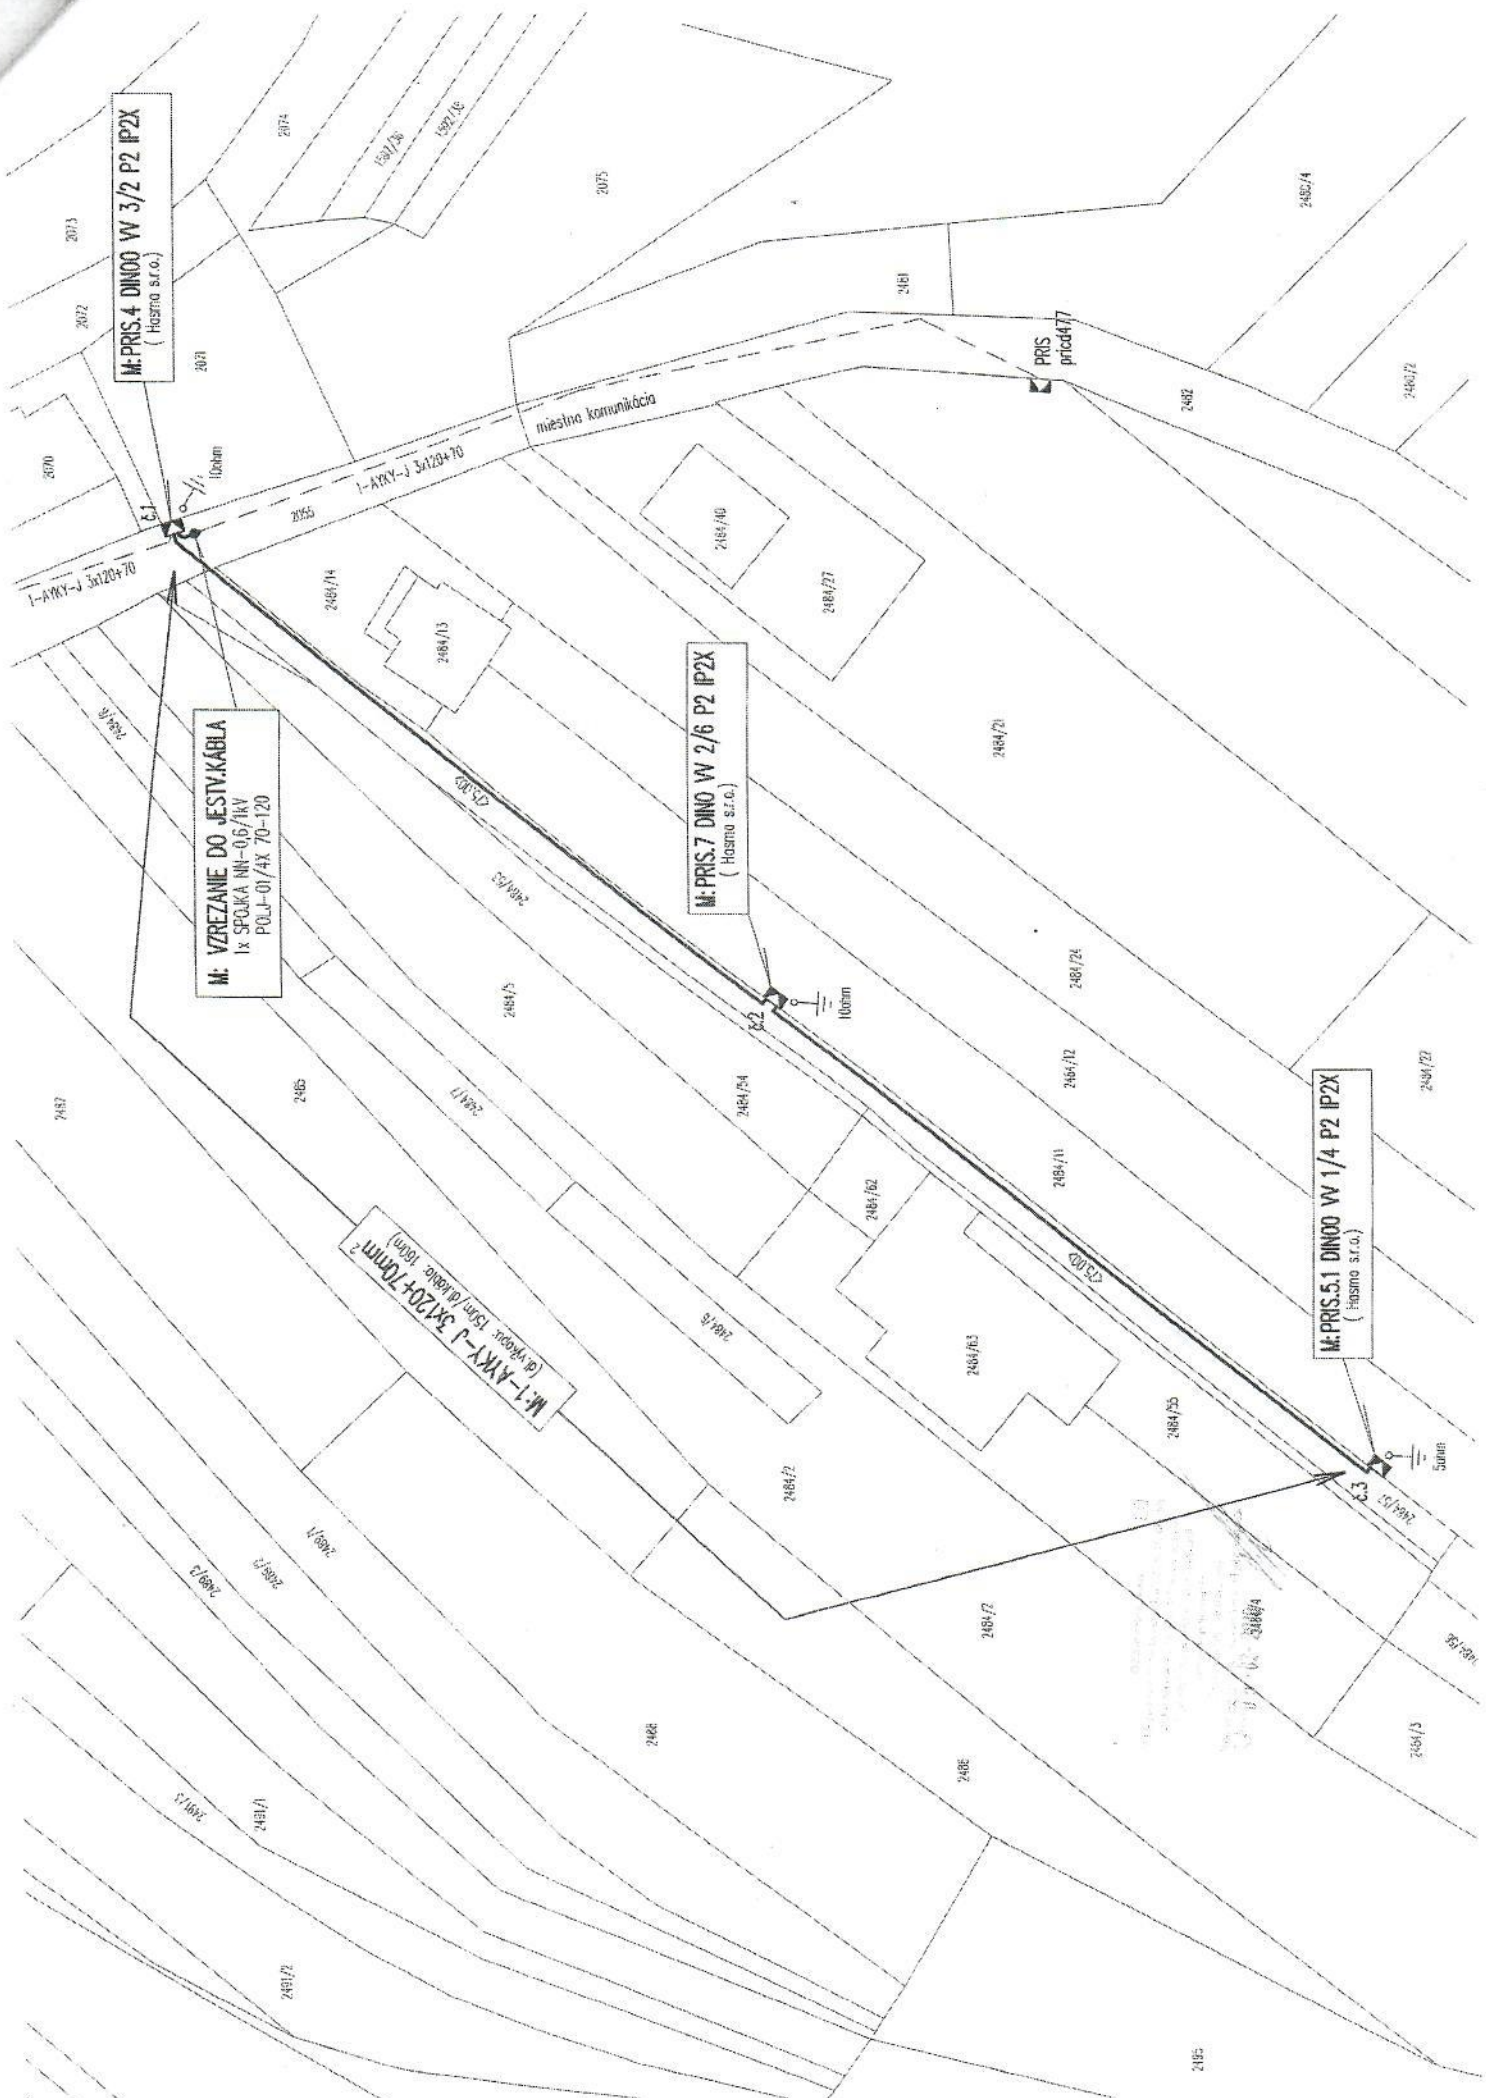

M-PRIS.4 DIN00 W 3/2 P2 IP2X
(Hasmo s.r.o.)

M: VZREZANIE DO JESTV.KABLA
1x SPOJKA NI-0.6/1kV
POLJ-01/4X 70-120

M-PRIS.7 DINO W 2/6 P2 IP2X
(Hasmo s.r.o.)

M-PRIS.5.1 DIN00 W 1/4 P2 IP2X
(Hasmo s.r.o.)

M-1-XXY-J 3x120+70mm²
(d.výrobcu: 150m/dĺžky, 100m)

miestna komunikácia

I-AXY-J 3x120+70

PRIS
pricad477