

OBEC RADOLA

Č.j. :197/2018– 02

Radola dňa 28.08. 2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **OBEC SNEŽNICA**, v zast. starostom obce MVDr. Milanom Hlavatým
IČO 00 315 315

Adresa : **023 32 Snežnica č. 17**
/ďalej len navrhovateľ/, podal dňa 08.08.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby: **„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica- časť Hrby“**

na pozemkoch: **KN C 3811, 3858, 3861, 3795,3794,3793, 3797, 3798, 2910, 3807**

v kat. území: **Snežnica**

Obec Snežnica , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) a príslušný na základe určenia Okresného úradu Žilina zo dňa 03.07.2018 pod č.j.OVBP2-2018/027861/KLI-usu podľa §119 ods. 3 stavebného zákona, a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená v správnom konaní starostkou obce podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a na základe výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa §39, §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„ Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica- časť Hrby na pozemkoch KN C 3811, 3858, 3861, 3795,3794,3793, 3797, 3798, 2910, 3807 v katastrálnom území Snežnica.

I. Účel a popis stavby:

Predložená dokumentácia rieši rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete v obci Snežnica v časti, kde rodinné domy ešte nie sú napojené na verejné siete a kde sa výhľadovo uvažuje s výstavbou nových rodinných domov. Vodovod a kanalizácia budú vedené voľným okrajom miestnych komunikácií. Stavba pozostáva z troch stavebných objektov:

SO 01 – Vodovod

SO 02 – Kanalizácia

SO 03 – Električka pre ATS

Napojenie novo navrhovaného vodovodu bude hneď za objektom vodojemu Hrby 87m³, ktorý je zásobovaný zásobným vodovodom zo skupinového vodného zdroja. Od napojenia bude vedené potrubie HDPE 100SDR17PN10D110x6,6mm(DN100). Z dôvodu výškových pomerov bude na novonavrhovanom vodovode osadená automatická tlaková stanica (ATS), ktorá bude zabezpečovať požadovaný tlak v jednotlivých vodovodných vetvách nového vodovodu. Vodovod pozostáva z nasledovných vetiev: V – 134,0m, A-707,8m, B-537,3m, C- 285,5m, D-134,5m.

Nová kanalizácia rieši predĺženie existujúcej verejnej splaškovej kanalizácie v časti, kde ešte nie je zabezpečené odvádzanie splaškových vôd z jestvujúcich a plánovaných nehnuteľností. Splaškové vody budú odvádzané do existujúcej obecnej čistiarne odpadových vôd, ktorú prevádzkuje navrhovateľ. Nová kanalizácia bude z plastového potrubia PVC-U SN8 DN300mm, bude uložená v štrkopieskovom lôžku hr. 150mm. Kanalizácia bude pozostávať z nasledovných vetiev : K1-588,6, K2-534,6m, K3- 286,5m, K4 – 168,5m. Na vstup, revíziu, čistenie a vetranie sú navrhnuté revízne šachty s kruhovým poklopom DN 600mm. PD uvádza hydrotechnické výpočty potreby pitnej vody a produkcie splaškových vôd v zmysle platnej legislatívy. Predpokladá sa, že celú vodovodnú a kanalizačnú sieť bude po rozšírení vodovodu a kanalizácie prevádzkovať navrhovateľ.

II. Pre umiestnenie stavby a obsah projektovej dokumentácie stavby sa na podklade ust. §39a stavebného zákona a §4 vyhl. č. 453/200 Z.z. určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch podľa výkresu situácie umiestnenia stavby ktorý vypracoval Ing. Tina Maceková PhD.- autorizovaný stavebný inžinier, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§47,48 a 49 stavebného zákona príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z..
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. Stavebný úrad upozorňuje navrhovateľa, že stavba má charakter vodnej stavby a na jej uskutočnenie sa vyžaduje stavebné povolenie. Stavebné povolenie vydá príslušný orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto – úsek štátnej vodnej správy) na základe žiadosti a potrebných dokladov.
6. V projektovej dokumentácii zohľadniť stanoviská dotknutých organizácii a orgánov štátnej správy uvedených vo vyjadreniach:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, vyjadrenie zo dňa 24.07.2018 pod č. OU-KM-OSZP-2018/000586-002:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal nasledovné stanovisko podľa §28 vodného zákona :
Predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná sa splnenia nasledovných podmienok:

1. Rozšírenie vodovodu a rozšírenie kanalizácie majú charakter vodnej stavby podľa §52 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách, preto podliehajú vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 cit. zákona orgánom štátnej vodnej správy.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie zo dňa 20.07.2018 pod č.j. OU-KM-OSZP-2018/000568-002

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny konštatuje že vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu v extraviláne obce, v I. stupni ochrany, mimo území európskeho významu, mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavebnými prácami nijako nezasahovať do sprievodnej vegetácie vodného toku (Snežnica), ktorý sa nachádza v blízkosti predmetnej stavby.
2. Pri výstavbe nevytvárať nové prístupové cesty, využívať iba už jestvujúce komunikácie a nedevastovať okolité plochy.
3. Pri realizácii výkopových prác, výkopy budú zabezpečené proti uviaznutiu živočíchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky, plazy a pod.) v nich. V prípade nálezu uviaznutého živočícha bude tento šetrne vypustený (podľa potreby aj za asistencie Správy CHKO Kysuce). V prípade nálezu raneného alebo uhynutého chráneného živočícha bude nález nahlásený na správu CHKO Kysuce (tel.č. 041/4335606)
4. Pri realizácii stavebných prác je potrebné ochrániť vzrastlú zeleň rastúcu v okolí pred poškodením. V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je potrebné podať na tunajší úrad žiadosť na obec, ktorá je príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín v zmysle § 47 a §48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Keďže žiadateľom bude samotná obec, je potrebné najskôr podať na tunajší úrad žiadosť na určenie obce príslušnej na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa §69 ods. 3 a §68 písm.q) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
5. Odpad vzniknutý pri stavbe, vrátane prebytočnej výkopovej zeminy a kameniva nesmie byť umiestňovaný do voľnej prírody a do alúvia vodných tokov, aby nedošlo k zasypávaniu biotopov.
6. Po skončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.

SPP- Distribúcia a.s., vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení zo dňa 24.07.2018 pod č.j. TD/NS/0552/2018/Ki

- SPPD, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.Z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-Distribúcia o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu : SPP-distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a /alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár , tel. č. +421 41 242 41 07) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv, rekonštrukcie a obnovy plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade potreby zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300eur až 150 000 eur , poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný zákon.
13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn(TPP) najmä TPP 70202,
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení, v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Osobitné podmienky:

- Žiadne.

SSD-Distribúcia a.s. vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD a.s. zo dňa 23.07.2018 pod č.j. 4600045206-140

1. V predmetnej lokalite katastra Snežnica sa na území plánovanej stavby : Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby, podľa predloženej situácie nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD a.s.- káblové VN aj NN vedenia podzemné, transformačná stanica a skrine . Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku SSE-DVám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Presnú trasu v prípade podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Žilina-okolie.
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
9. Pre relevantné vyjadrenie k predmetným líniovým stavbám z hľadiska NP žiadame predložiť návrh trasy vo formáte DGN2DV7 v súradnicovom systéme JTSK na CD.
10. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, stanovisko zo dňa 25.07.2018 pod č.j. RH-2018/01388

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci vydal stanovisko v ktorom dal zo zdravotno-hygienického hľadiska k uvedenému stavebnému zámeru súhlasné stanovisko.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: x x x x x x x x x x

IV. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

V. Toto rozhodnutie je podľa §70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ: OBEC SNEŽNICA, 023 32 Snežnica č.s. 17, IČO 00314315 podal v zastúpení starostu obce MVDr. Milan Hlavatý dňa 08.08.2018 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby : „ Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica- časť Hrby na pozemkoch KN C 3811, 3858, 3861, 3795,3794,3793, 3797, 3798, 2910, 3807 v katastrálnom území Snežnica.

Obec Radoľa, ako príslušný stavebný úrad na základe uplatneného návrhu oznámil podľa ust. §36 ods. 4 stavebného zákona listom zo dňa 08.08.2018 pod č.j. 197/2018 -01 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadil k prerokovaniu návrhu ústne konanie. Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí konania doručované jednotlivo. Účastníci územného konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Rovnako boli upozornení, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ústne konanie sa uskutočnilo dňa 28.08.2018, pri ústnom pojednávaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Návrh bol preskúmaný v súlade s ust. §37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným umiestnením stavby a účinkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok na umiestnenie stavby a vypracovanie projektovej dokumentácie.


Navrhovateľ je oslobodený od úhrady správneho poplatku v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších noviel.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Radoľa / adresa: Obec Radoľa, Vadičovská cesta č. 4, 023 36 Radoľa/. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

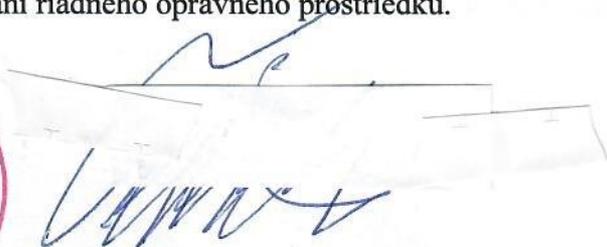


Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania (§34 stavebného zákona- navrhovateľ, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté) v intenciách ust. §36 ods.4 stavebného zákona v spojení s ust. § 42 ods.2 stavebného zákona a §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“) verejnou vyhláškou, a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Snežnica a Obce Radoľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia:

Vyvesené dňa :3.0.-08.:2018..... Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Dotknutým orgánom:


1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č. 4, Čadca
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
3. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. SSD a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Na vedomie:

Obec Snežnica, 023 32 Snežnica č.s. 17
Obec Radoľa, 023 36 Radoľa č.s. 4

Co.: spis

Príloha : situácia umiestnenia stavby

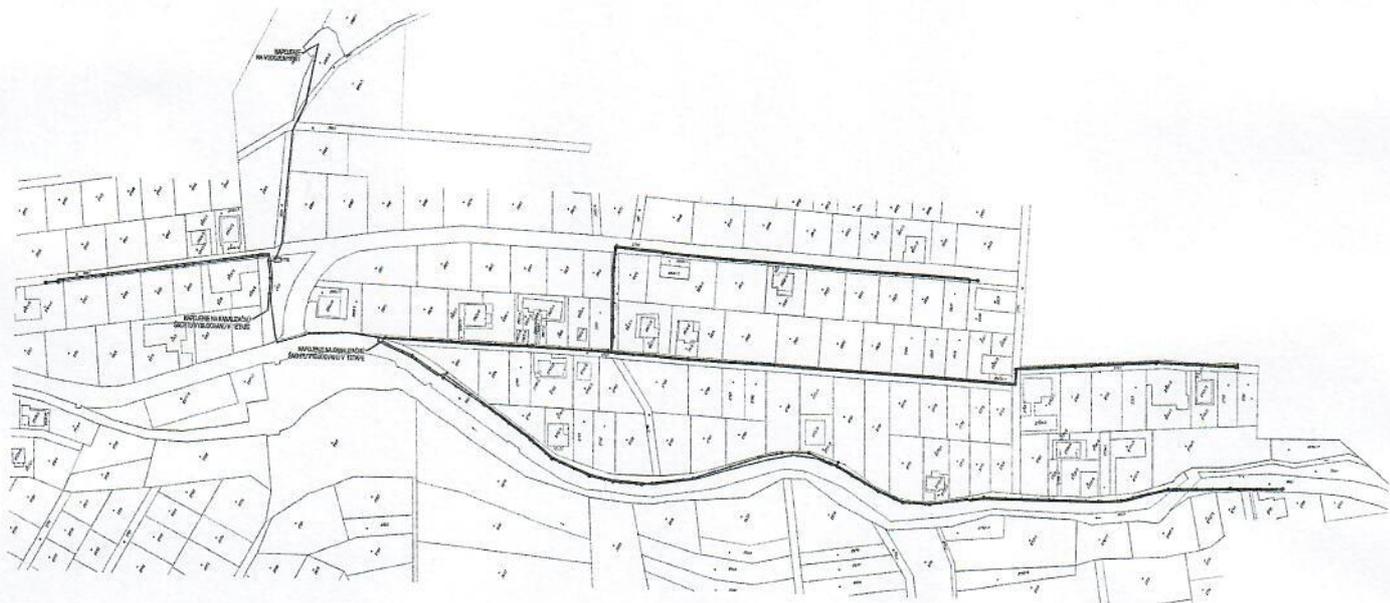

LEGENDA

NAVROHOVANÉ SIETE



VODOVOD – POTRUBIE POLYETYLÉNOVÉ TLAKOVÉ HDPE Ø110
 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – POTRUBIE ODPADOVÉ HRODLOVÉ PVC

POZNÁMKA

- PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTYČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA. PRI ICH KRIŽOVANÍ A SÚBEHU JE NUTNÉ DODRŽAŤ NORMU STN 736005.

PROJEKT JE SPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	JANKA FECHOVÁ	
ING. TINA MACEKOVÁ, PHD.	ING. TINA MACEKOVÁ, PHD.	PROJEKTOVANE VHA A TZB	
INVESTOR:	OBEC SNEŽNICA, SNEŽNICA 17, 02 332	UL.V.SPANYOLA 37, ŽILINA	
MESTO STAVBY:	SNEŽNICA, časť HRBY, parc. číslo vid textovú časť	e-mail: jankafechova@gmail.com	
STAVBA:	ROZŠÍRENIE VODOVODU A KANALIZÁCIE SNEŽNICA, časť HRBY	PROJSTUPEŇ	PSP
NÁZOV PRÍLOHY	B. CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY	DÁTUM	5/2018
		FORMÁT	5 A4
		VODNÉ HOSPODÁRSTVO	
		MERKA	Č.VYKR.
			B